


ダイキンのZEH(ZEH+)推奨機器

ルームエアコン

高効率なエアコン選びがポイント!

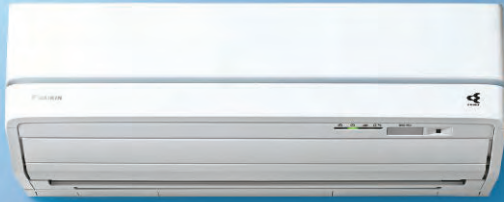

補助金70万円/戸

ZEH

推奨エアコンのポイント

冷房効率区分「い」*1を満たす機種
年間一次エネルギー消費量

20%以上削減

補助金115万円/戸

ZEH+

推奨エアコンのポイント

冷房効率区分「い」かつAIF認証取得*2
年間一次エネルギー消費量

25%以上削減

★AIF認証取得には、無線(有線)LAN接続
アダプターが必須です。

平成30年度のZEH補助金制度には「ZEH」と「ZEH+」があります。
お問い合わせの対象制度が「ZEH」「ZEH+」のいずれか必ずご確認ください。

2018年ZEH(ZEH+)推奨エアコンが、ワイドに揃いました!

ZEH+申請に必須!

補助金対象

| ルームエアコン推奨機器(2018年モデル) | 品番 | 冷房能力 | 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP) | エネルギー消費効率区分 | LAN接続アダプターAIF認証登録番号 | 補助金対象 | | |
|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | ZEH | ZEH+ | |
| セパレート形 壁掛形エアコン | RXシリーズ | S22VTRXS | 2.2 | 5.18 | (い) | 無線LAN用 BRP072A44 認証番号: LZ-000082 | ● | ● |
| | | S25VTRXS | 2.5 | 5.00 | (い) | | ● | ● |
| | | S28VTRXS | 2.8 | 5.09 | (い) | | ● | ● |
| | | S36VTRXS | 3.6 | 4.36 | (い) | | ● | ● |
| | | S40VTRXS | 4.0 | 4.15 | (い) | | ● | ● |
| | | S40VTRXP(V) | 4.0 | 5.06 | (い) | | ● | ● |
| | | S56VTRXP(V) | 5.6 | 3.97 | (い) | | ● | ● |
| | | S63VTRXP(V) | 6.3 | 3.66 | (い) | | ● | ● |
| | | S71VTRXP(V) | 7.1 | 3.29 | (い) | | ● | ● |
| | | S80VTRXP(V) | 8.0 | 2.76 | (い) | | ● | ● |
| | S90VTRXP(V) | 9.0 | 3.00 | (い) | ● | ● | | |
| | AXシリーズ | S22VTAXS | 2.2 | 5.18 | (い) | 有線LAN用 BRP061A41 認証番号: LZ-000081 | ● | ● |
| | | S25VTAXS | 2.5 | 5.00 | (い) | | ● | ● |
| | | S28VTAXS | 2.8 | 5.09 | (い) | | ● | ● |
| | | S36VTAXS | 3.6 | 4.36 | (い) | | ● | ● |
| | | S40VTAXS | 4.0 | 4.15 | (い) | | ● | ● |
| | | S40VTAXP(V) | 4.0 | 5.06 | (い) | | ● | ● |
| | | S56VTAXP(V) | 5.6 | 3.97 | (い) | | ● | ● |
| | | S63VTAXP(V) | 6.3 | 3.66 | (い) | | ● | ● |
| | | S71VTAXP(V) | 7.1 | 3.29 | (い) | | ● | ● |
| | | S80VTAXP(V) | 8.0 | 2.76 | (い) | | ● | ● |
| | S90VTAXP(V) | 9.0 | 3.00 | (い) | ● | ● | | |
| | SXシリーズ risora | S56VTSXP(V) | 5.6 | 3.26 | (い) | 無線LAN用 BRP084B41 (スロット式内蔵型*3) 認証番号: LZ-000094 | ● | ● |
| | | S63VTSXP(V) | 6.3 | 3.03 | (い) | | ● | ● |
| | | S71VTSXP(V) | 7.1 | 2.62 | (い) | | ● | ● |
| | FXシリーズ | S63VTFXP(V) | 6.3 | 3.12 | (い) | 無線LAN用 BRP072A44 認証番号: LZ-000082 | ● | ● |
| | | S71VTFXP(V) | 7.1 | 2.70 | (い) | | ● | ● |
| | CXシリーズ | S63VTCXP(V) | 6.3 | 3.12 | (い) | | 無線LAN用 BRP072A44 認証番号: LZ-000082 | ● |
| S71VTCXP(V) | | 7.1 | 2.70 | (い) | ● | | | ● |
| スゴ暖DXシリーズ | S25VTDXS | 2.5 | 5.26 | (い) | 有線LAN用 BRP061A41 認証番号: LZ-000081 | | ● | ● |
| | S28VTDXP(V) | 2.8 | 5.33 | (い) | | | ● | ● |
| | S40VTDXP(V) | 4.0 | 5.06 | (い) | | | ● | ● |
| | S56VTDXP(V) | 5.6 | 3.97 | (い) | | | ● | ● |
| | S63VTDXP(V) | 6.3 | 3.66 | (い) | | | ● | ● |
| ハウジングエアコン | 天井埋込カセット形 | S63RCRV | 6.3 | 2.86 | (い) | | ● | ● |
| | シングルフロータイプ | S63RCV | 6.3 | 2.86 | (い) | ● | | |

| マルチエアコン推奨機器 | 室外機 | 室内機能力組み合わせ | 冷房能力(kW)(合計能力) | 消費電力(W) | 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP) | エネルギー消費効率区分 | LAN接続アダプターAIF認証登録番号*6 | 補助金対象 | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------|--|---|------|---|
| | | | | | | | | ZEH | ZEH+ | |
| システムマルチ (ココタス接続タイプ) *4 | 2室用 | 2M40VCV | 0.8kW+4.0kW | 4.0(0.8~5.84) | 965(160~1,990) | 4.15(基準4.13) | (い)相当*5 | 無線LAN用 BRP084B41 (スロット式内蔵型*3) 認証番号: LZ-000094 | ● | ● |
| | 3室用 | 3M58VCV | 0.8kW+0.8kW+4.0kW | 5.6(1.00~6.50) | 1,600(180~2,260) | 3.50(基準2.86) | (い)相当*5 | | ● | ● |
| | | 3M68VCV | 0.8kW+0.8kW+5.0kW | 6.6(1.00~6.80) | 2,240(180~2,320) | 2.95(基準2.86) | (い)相当*5 | | ● | ● |
| システムマルチ | 2室用 | 2M45RAV | 2.2kW+2.2kW | 4.4(1.96~6.06) | 1,060(330~1,750) | 4.66(基準3.86) | (い)相当*5 | 無線LAN用 BRP072A44 認証番号: LZ-000082 | ● | ● |
| | | 2M53RAV | 2.2kW+2.8kW | 5.0(2.12~6.30) | 1,290(390~1,940) | 3.88(基準3.25) | (い)相当*5 | | ● | ● |
| | 3室用 | 2M60RAV | 2.2kW+4.0kW | 6.0(2.20~7.30) | 1,750(415~2,480) | 3.43(基準2.86) | (い)相当*5 | 有線LAN用 BRP061A41 認証番号: LZ-000081 | ● | ● |
| | | 3M68RAV | 2.2kW+2.2kW+2.8kW | 6.8(2.50~8.10) | 1,700(450~2,460) | 4.00(基準2.42) | (い)相当*5 | | ● | ● |
| | | 4M80RAV | 2.2kW+2.2kW+2.2kW+2.2kW | 8.0(2.86~9.40) | 1,950(530~2,620) | 4.10(基準2.42) | (い)相当*5 | | ● | ● |
| 5室用 | 5M100RAV | 2.2kW+2.2kW+2.2kW+2.2kW+2.2kW | 10.0(2.95~11.00) | 2,850(530~3,310) | 3.51(基準2.42) | (い)相当*5 | *ココタス(室内機)はBRP084B41相当の アダプターを標準で内蔵しています。 | ● | ● | |

ご紹介した機器以外にも、ZEH補助金要件をクリアする推奨機器の組み合わせは、500通り以上あります。詳しくは、営業窓口にご相談ください。

*1 冷房効率区分: 国立研究法人建築研究所が公開している「エネルギー消費効率の冷房効率区分」の事。機器の消費効率により「い」「ろ」「ろ」の3つに区分されています。 *2 ECHONET Lite AIF認証: AIFは「アプリケーション通信インターフェイス」の略。各機器の相互接続性向上を図るため、仕様書に準拠した機器およびソフトウェアの適合性認証の事です。 *3 risoraは、室内機本体に内蔵されます。 *4 マルチエアコンは、2室用/ココタス2台設置プランを除く。 *5 マルチエアコンには、定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)(ろ)はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。エアコン室内機のみ接続の場合、冷房要件(定格冷房エネルギー消費効率区分(い))を満たします。床暖房ユニットとエアコン室内機を接続する場合、暖房要件(暖房COP3.3以上)かつ冷房要件(定格冷房エネルギー消費効率区分(い))を満たします。この他のマルチエアコン室内機も、ZEH推奨機器に該当します。 *6 マルチエアコンは、組み合わせる室内機によって対応するLAN接続アダプターが異なります。詳細はハウジングエアコン&マルチエアコンカタログの別売品紹介ページをご覧ください。また、室内機によっては、有線LAN接続アダプターに対応していない機種があります。


居室向け 薄さ・質感・色で、理想の空間に溶け込む。
SXシリーズ risora 新登場!



インテリアと調和する7色のパネルカラー!
洗練された色・質感で、理想の空間を演出します。


- セパレート形は5.6kW、6.3kW、7.1kWが区分(い)の対象になります。
- マルチエアコン専用タイプもあります。(全能力クラスが区分(い)の対象になります。)

標準パネルタイプ

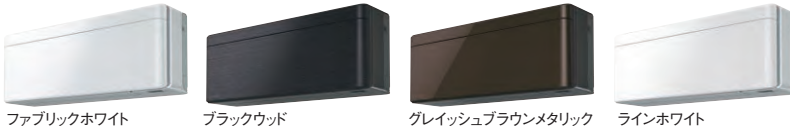

*上記はセパレート形のラインアップです。マルチエアコン専用タイプは、パネルカラーが全て別売品(受注生産品)となります。

受注生産パネルタイプ

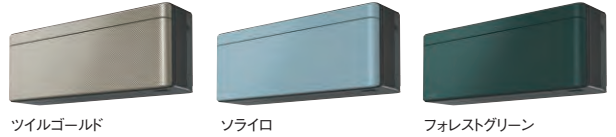


非居室向け 洗面室やキッチンなどの小空間に対応。
小空間マルチカセット形 ココタスもラインアップ!

設置場所に困らないコンパクトな天井設置タイプ。
洗面室や廊下、玄関など、エアコンをあきらめていた小空間を快適に!



居室にrisora、非居室にココタスを設置しても、「区分(い)」適応エアコンとなります。

●ZEH/ZEH+ 対応プラン例:システムマルチ(ココタス接続タイプ)

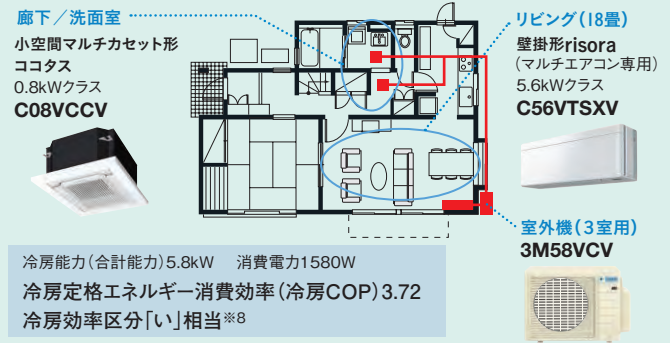

*8.マルチエアコンには、定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)(ろ)(は)はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。エアコン室内機のみ接続の場合、冷房要件(定格冷房エネルギー消費効率が区分(い))を満たします。

その他のZEH 推奨機器

給湯機

エコキュート推奨機器(2017年モデル)

| 給湯タイプ | タンク形状 | 品番 | 年間給湯保温効率(JIS) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS) | AIF認証 | 補助金対象 | |
|---------------|-------|----------|---------------|------------------|--------------------|-------|------|
| | | | | | | ZEH | ZEH+ |
| スマQフルオートタイプ | 角型 | SEQ37TFV | 3.3 | | AIF認証証明書に代わる書類で申請可 | ● | ● |
| | | SEQ46TFV | 3.3 | | | ● | ● |
| フルオートタイプ | 角型 | EQ37TFV | 3.3 | | | ● | ● |
| | | EQ46TFV | 3.3 | | | ● | ● |
| | | EQN37TFV | 3.3 | | | ● | ● |
| | | EQN46TFV | 3.3 | | | ● | ● |
| 寒冷地向けフルオートタイプ | 角型 | EQ37TFHV | | 2.7 | | ● | ● |
| | | EQ46TFHV | | 2.7 | | ● | ● |

●発売予定の2018年モデルは、2018年10月にAIF認証取得予定です。

ZEH+ に必要な手続きと書類(エコキュートの場合)

AIF認証取得予定機器も申請対象に!

認証取得完了前でも申請OK!

| 納入時期 | 平成30年10月以前 | 平成30年10月以降 |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 納入機器 | エコキュート(2017年モデル) | エコキュート(2018年モデル) |
| 必要書類(公募申請時) | 「ホワイトリスト※9」 「自己確認適合書」 | 「AIF認証取得意思決定書」 |
| 追加書類(完了報告時) | — | 「AIF認証証明書」 「AIF認証取得意思決定書」と差し替え |

関連する資料・情報を専用サイトで公開(順次更新)していますので、ご参照ください。>>>
2018年モデル用の申請書類も、順次公開予定です。
住まいの設備に関する法令・制度/ZEH+(プラス)補助金について
http://www.daikinaircon.com/catalog/sumai_horeiseido/




※9. 相互接続性を確認できたHEMSコントローラーと住宅設備のリストを「ホワイトリスト」と呼んでいます。

床暖房

ヒートポンプ式温水床暖房 推奨機器

ホッとく〜る



| 機種 | 室外ユニット | 室内ユニット | 冷房COP | 温水式床暖房単独運転暖房COP(基準値3.3) | 補助金対象 | |
|--------|----------|----------|---------------|-------------------------|-------|------|
| | | | | | ZEH | ZEH+ |
| ホッとく〜る | 1MUS40RV | 2.2kWクラス | 4.89(基準値4.13) | 4.03 | ● | ● |
| | | 2.8kWクラス | 4.75(基準値4.13) | | ● | ● |
| | | 3.6kWクラス | 4.75(基準値4.13) | | ● | ● |
| | 1MUS56RV | 2.2kWクラス | 4.89(基準値3.25) | 4.01 | ● | ● |
| | | 2.8kWクラス | 4.75(基準値3.25) | | ● | ● |
| | | 4.0kWクラス | 3.33(基準値3.25) | | ● | ● |

ホッとエコフロア



| 機種 | 加熱能力※10 | COP※10 | 温水式床暖房単独運転暖房COP(基準値3.3) | 補助金対象 | |
|----------|----------|--------|-------------------------|-------|------|
| | | | | ZEH | ZEH+ |
| ホッとエコフロア | 1MU28RFV | 3.6kW | 4.20 | ● | ● |
| | 1MU40RFV | 5.0kW | 4.20 | ● | ● |
| | 1MU56RFV | 6.3kW | 4.01 | ● | ● |

※10. 当社試験による。床暖房条件 外気7℃DB 6℃WB 戻り水温25℃ 定格流量時の値。

●平成30年度の「ZEH+」公募要領では、床暖房はAIF認証対象機器に含まれておりません。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル